

TZ-245-SS / HZ-245-SS



PERSIENNES FIXES EN ACIER FORMÉ LAMES D'ÉVACUATION

CONSTRUCTION STANDARD

CADRE	ACIER INOXYDABLE 304-4, 16 GA
LAMES	ACIER INOXYDABLE 304-4, 16 GA
INCLINAISON DES LAMES	45°
ESPACEMENT DES LAMES	± 2" (50,8 MM)
FIXATION DES LAMES	RIVETÉES AU CADRE
GRILLAGE AVIAIRE	ACIER INOXYDABLE 1/2" X 1/2" (12,7 MM X 12,7 MM)
SECTION SIMPLE	MIN. 6" (152 MM) X 6" (152 MM) MAX. 48" (1 219 MM) X 96" (2 438 MM)
SECTIONS MULTIPLES	DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DISPONIBLES

PERFORMANCE D'UNE SECTION DE 48" X 48"


AIRE LIBRE	6,45 PI ² (0,599 M ²)
POURCENTAGE AIRE LIBRE	40 %
VITESSE DÉBUT PÉNÉTRATION D'EAU	471 PI/MIN (2,39 M/S)
PERTE DE PRESSION AU POINT DE PÉNÉTRATION D'EAU	0,032" W.G. (8,0 PA)

NOTE: Persienne testée avec grillage aviaire installé


OPTIONS DISPONIBLES

MATÉRIAU	ACIER SATINÉ
	ACIER GALVANISÉ
	ACIER INOXYDABLE 304-2B
	ACIER INOXYDABLE 316-2B
	ACIER INOXYDABLE 316-4
ÉPAISSEUR TÔLE	14 GA
Panneau obturateur	NON ISOLÉ
	ISOLÉ FIXE (AVEC BRIS THERMIQUE)
	ISOLÉ AMOVIBLE (AVEC BRIS THERMIQUE)
PERSIENNE OUVRANTE	SUR PENTURES

TZ-245-SS

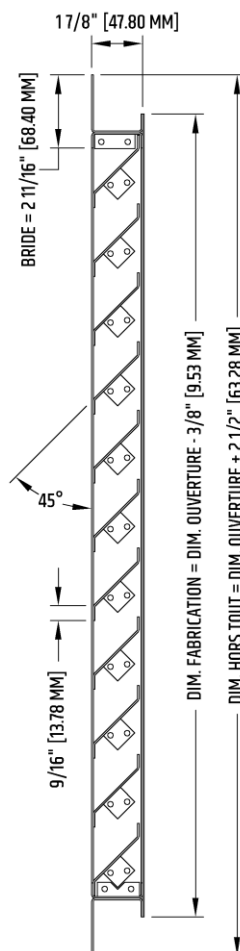

HZ-245-SS

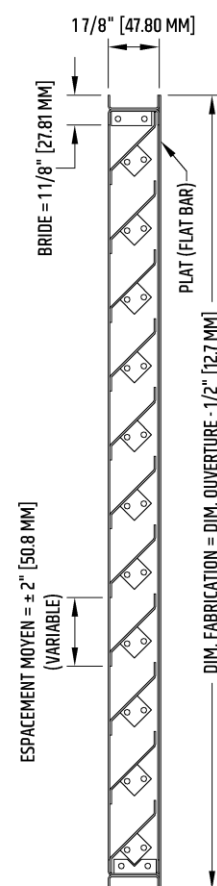


AIRES LIBRES DES PERSIENNES (PI²)

HAUTEUR (PO)	LARGEUR (PO)										
	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
12	0,26	0,40	0,54	0,68	0,82	0,96	1,10	1,19	1,33	1,47	1,61
18	0,42	0,65	0,88	1,11	1,33	1,56	1,79	1,94	2,17	2,39	2,62
24	0,68	1,05	1,41	1,78	2,14	2,51	2,87	3,12	3,48	3,85	4,21
30	0,85	1,31	1,77	2,22	2,68	3,14	3,60	3,90	4,36	4,81	5,27
36	1,11	1,71	2,30	2,90	3,49	4,09	4,68	5,08	5,67	6,27	6,86
42	1,27	1,95	2,63	3,31	3,99	4,67	5,35	5,80	6,48	7,16	7,84
48	1,53	2,35	3,17	3,99	4,81	5,63	6,45	6,99	7,81	8,63	9,45
54	1,70	2,60	3,51	4,42	5,33	6,23	7,14	7,75	8,65	9,56	10,47
60	1,96	3,01	4,06	5,11	6,16	7,21	8,26	8,96	10,01	11,06	12,11
66	2,11	3,24	4,37	5,50	6,64	7,77	8,90	9,65	10,78	11,91	13,04
72	2,37	3,64	4,91	6,18	7,45	8,71	9,98	10,83	12,10	13,37	14,64
78	2,54	3,90	5,26	6,62	7,98	9,34	10,70	11,61	12,97	14,33	15,69
84	2,82	4,33	5,84	7,35	8,85	10,36	11,87	12,88	14,39	15,89	17,40
90	2,98	4,58	6,17	7,77	9,36	10,96	12,56	13,62	15,21	16,81	18,41
96	3,23	4,96	6,69	8,43	10,16	11,89	13,62	14,77	16,50	18,23	19,96


NOTE : Persienne testée avec grillage aviaire installé

PERTE DE CHARGE VS VITESSE DE L'AIR MODÈLE TZ-245

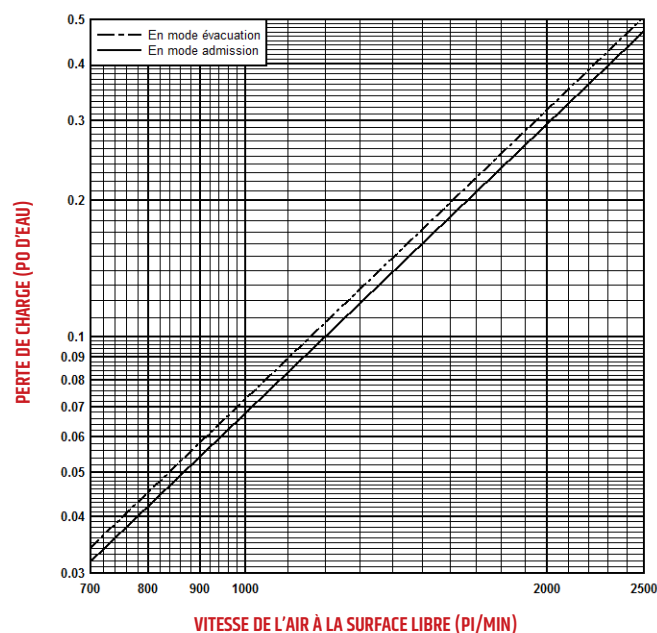

PÉNÉTRATION D'EAU MODÈLE TZ-245

DÉBUT DE LA PÉNÉTRATION D'EAU À 471 PI/MIN

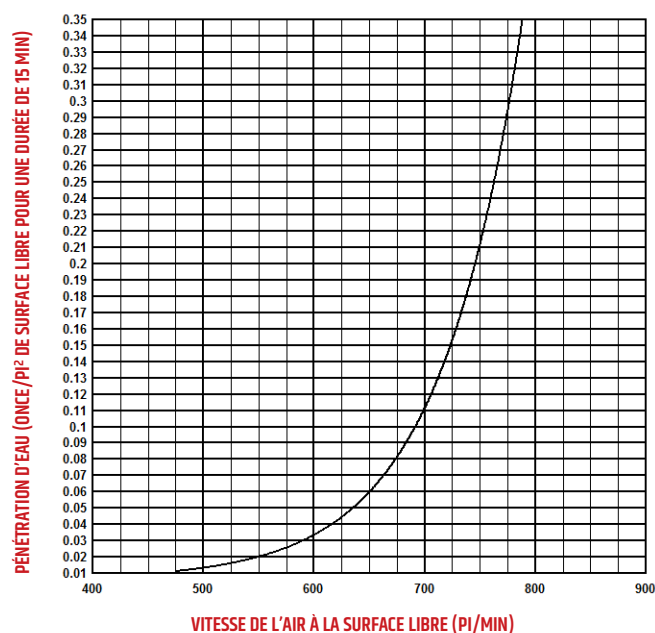

NOTE : Tests de pénétration d'eau et de perte de pression effectués par les laboratoires Air-Ins, conformément à la norme AMCA 500.

MÉTHODE DE CALCUL POUR L'AIRE LIBRE REQUISE

Pour déterminer l'aire libre requise pour une persienne, il faut :

- > Étape 1 : Diviser le débit requis (CFM), par la vitesse projetée à la surface libre.
- > Étape 2 : Choisir la persienne aux dimensions désirées dans le tableau d'aires libres, rencontrant le minimum requis.
- > Étape 3 : Comparer les performances spécifiées à la pénétration d'eau certifiée et à la perte de pression.

Exemple entrée d'air:

Un débit de 5 000 CFM à 400 PI/MIN :

$$\text{Aire libre min.} = \frac{\text{CFM requis}}{\text{Vitesse max. projetée}^*} = \frac{5\,000}{400} = 12,5 \text{ PI}^2$$

Sélectionner une persienne de dimensions 60" X 78", offrant 12,97 PI² d'aire libre.

*Ne doit pas dépasser la vitesse de début de pénétration d'eau

Trolec se réserve le droit de modifier sans préavis la présente spécification.